

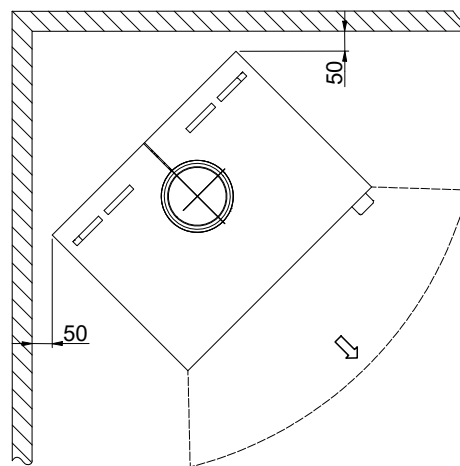
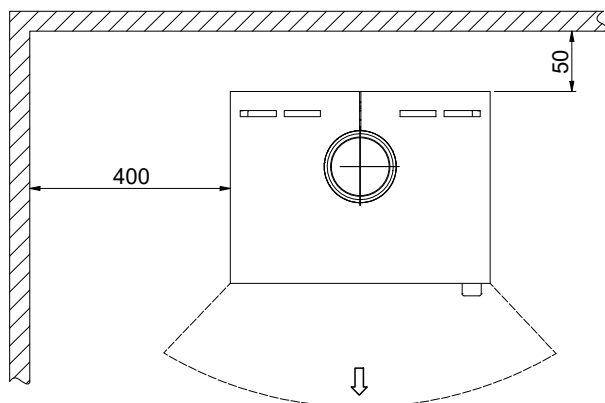



Minimumsavstand til brennbart materiale

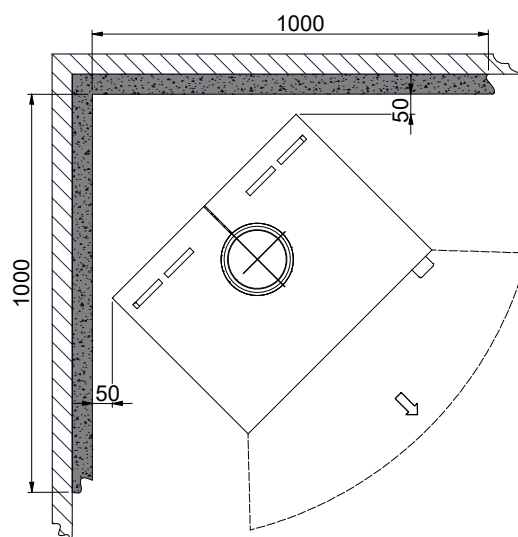

Minimumsavstand til brennbar vegg beskyttet med brannmur

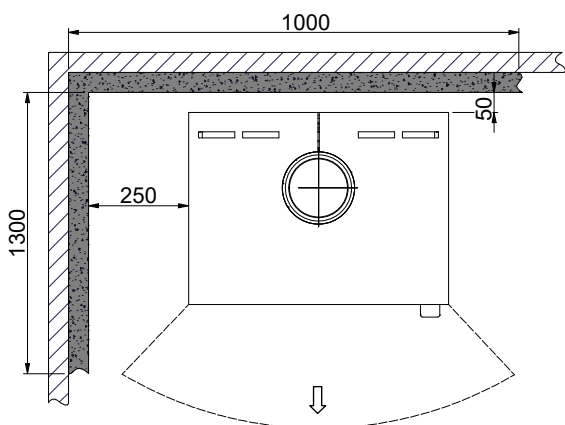

Brennbart materiale

Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne

Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål

Disse avstandene gjelder for isolert røykrør helt ned til vedovnen (Kravene til sikkerhetsavstander for skorstein og røykrør må overholdes)

